


UNTERGRUND-SCAN | EBENE 1

TIEFE: 35M, ABSCHNITT 2A

 **E1**

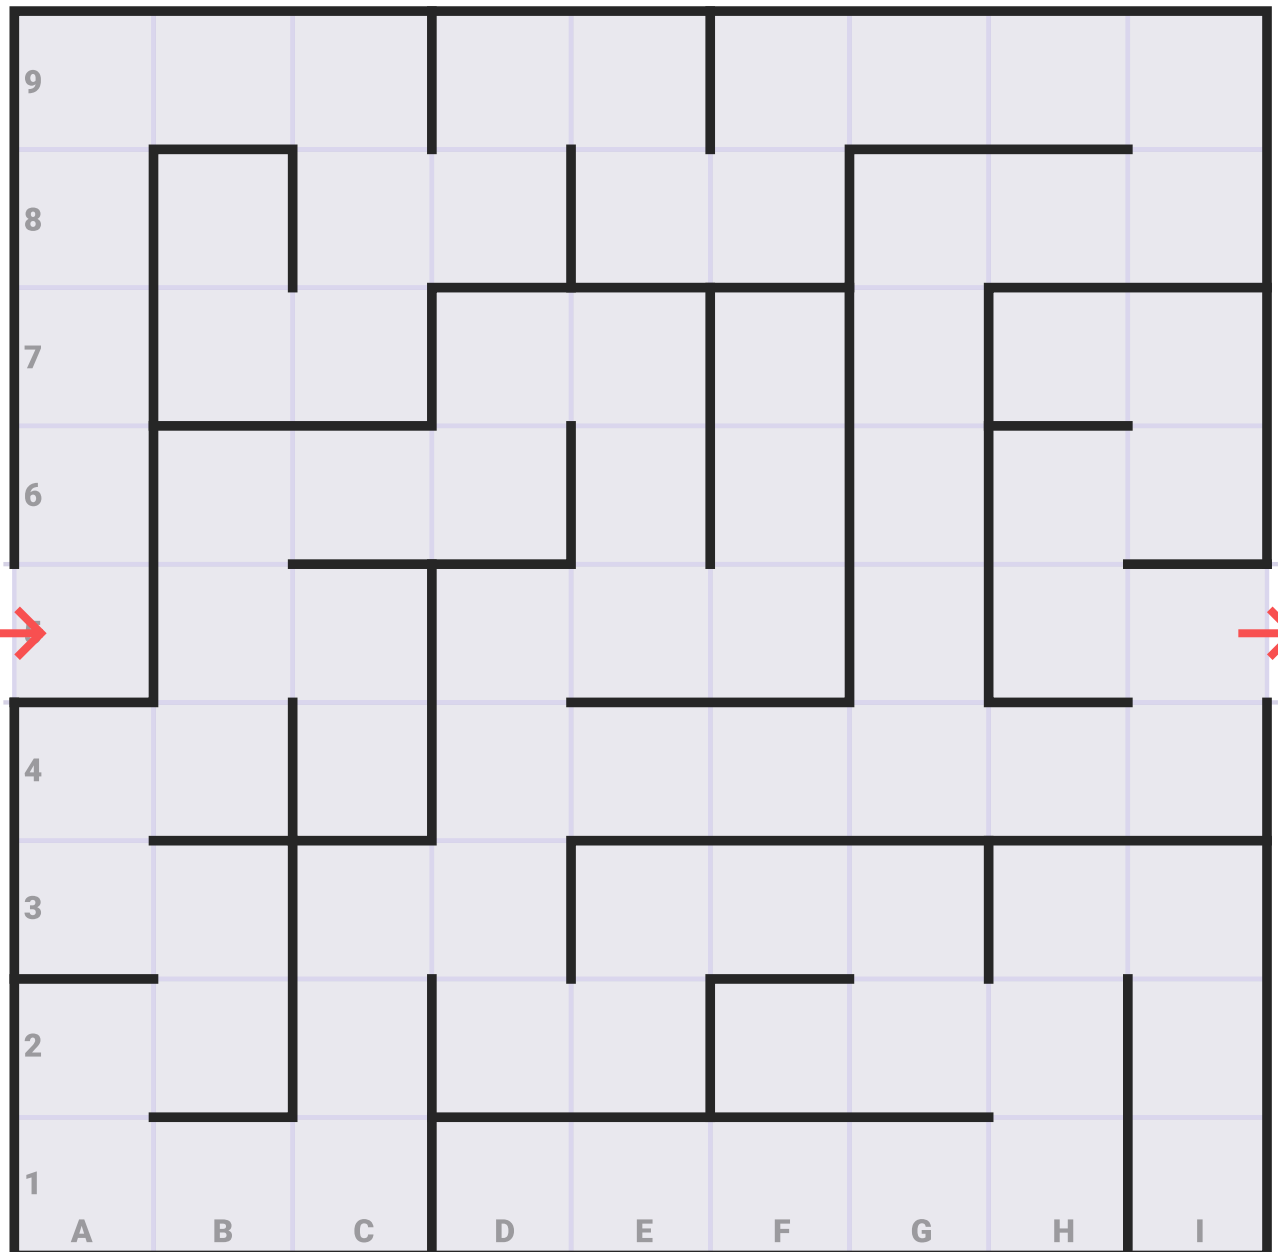

UNTERGRUND-SCAN | EBENE 1

TIEFE: 40M, ABSCHNITT 2B

E1

